

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo
nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

Aplinkos apsaugos agentūra

Taršos prevencijos ir leidimų departamentas

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

**1.3. juridinio asmens kodas Juridinių
asmenų registre arba fizinio asmens
kodas**

UAB“Radviliškio šiluma“	171444859
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Radviliškio miesto katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2019.01.01-2019.12.31

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svrauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,91	40,4	1,5	2019.02.26 9:42-10:27
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,03	40,5	2,9	2019.02.26 13:41-14:26
005		Kaminas	6188084/470462	19,5	0,25	4,735	108,3	0,232	2019.03.20 8:00-8:45
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,80	40,4	1,417	2019.03.29 12:49-13:21
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	5,97	40,7	2,869	2019.03.29 14:14-14:46
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	7,82	41,1	2,95	2019.04.02 9:16-10:01
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	7,62	40,7	2,871	2019.04.08 10:05-10:37
007		Kaminas	6188084/470462	19,5	0,15	9,475	98,4	0,167	2019.04.30 12:05-12:52
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,87	45,2	1,94	2019.05.03 7:48-8:33
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,76	44,9	1,83	2019.06.21 14:10-15:00
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,73	46,5	1,80	2019.08.09 9:25-10:05
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,76	46,3	1,84	2019.08.19 10:30-11:00
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,47	41,3	2,5	2019.10.24 13:38-14:08
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	2,6	40,7	2,1	2019.11.25 15:38-16:08
005		Kaminas	6188084/470462	19,5	0,25	5,201	120,6	0,255	2019.11.26 11:08-11:38
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	2,68	38,6	2,194	2019.12.12 13:35-14:05
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,85	40,2	2,642	2019.12.12 15:00-15:30

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, pildyti grafa „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		177	Anglies monoksidas (A)	716 460 509	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliskio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
		250	Azoto oksidas (A)	Vidurkis 562 142 142 155	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
				Vidurkis 146			

	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	
006	177	Anglies monoksidas (A)	1 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
006	250	Azoto oksidai (A)	192 200 179 Vidurkis 190	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
005	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
001	177	Anglies monoksidas (A)	0,054 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	
	250	Azoto oksidai (A)	0,074 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.		
006	6493	Kietosios dalelės (A)	63,5 70,0 78,4 Vidurkis 70,6	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
006	6493	Kietosios dalelės (A)	44,1 45,5 51,2 Vidurkis 46,9	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
006	177	Anglies monoksidas (A)	4 4 7 Vidurkis 5	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	249 248 275 Vidurkis 257	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 12 Vidurkis 4	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	
006	6493	Kietosios dalelės (A)	42,8 41,6 38,3 Vidurkis 40,9	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22

007	177	Anglies monoksidas (A)	0,038 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	0,040 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
001	177	Anglies monoksidas (A)	230 323 316 Vidurkis 290	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	193 225 215 Vidurkis 211	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
001	6493	Kietosios dalelės (A)	8,1 5,4 Vidurkis 6,8	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
001	177	Anglies monoksidas (A)	13 11 26 Vidurkis 17	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	239 242 258 Vidurkis 246	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
001	6493	Kietosios dalelės (A)	22,3 32,3 Vidurkis 27,3	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
006	177	Anglies monoksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	166 171 159 Vidurkis 165	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	1 1 2 Vidurkis 1	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	

001	177	Anglies monoksidas (A)	10 12 1 Vidurkis 8	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	186 197 202 Vidurkis 195	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	
005	250	Azoto oksidai (A)	0,0480 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	1753	Sieros dioksidas (A)	0,0898 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	
001	6493	Kietosios dalelės (A)	45,0 37,5 Vidurkis 41,3	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
006	6493	Kietosios dalelės (A)	27,2 26,8 27,9 Vidurkis 27,3	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

UAB „Radviliškio šiluma“ Radviliškio katilinėje instaliuotas katilinės galingumas 22,332 MW. Katilinėje naudojamas kuras: gamtinės dujos, biokuras (medžio skiedros, pjuvenos, žievė, grūdinės atliekos). Šiuo metu katilinėje įrengti katilai: VŠK(vandens šildymo katilas) Nr.1 biokuro katilas BHH 5000 (5,0 MW galingumo) ir VŠK Nr.2 biokuro katilas BHH 5000 (5,0 MW galingumo). Šiuo metu katilinėje įrengti katilai: VŠK(vandens šildymo katilas) Nr.1 biokuro katilas BHH 5000 (5,0 MW galingumo) ir VŠK Nr.2 biokuro katilas BHH 5000 (5,0 MW galingumo) su kondensaciniu ekonomizeriu, VŠK Nr.3 biokuro katilas VLB 8000 (8,0 MW galingumo) su kondensaciniu ekonomizeriu, VŠK Nr.4 HWK 4000-6-300 su kondensaciniu šilumokaičiu (4,0 MW galingumo), kogeneracinis įrenginys Nr.1 Tedom Cento L150 (0,190 MW galingumo), kogeneracinis įrenginys Nr.2 Tedom Cento T100 (0,142 MW galingumo).

Radviliškio katilinėje esančių taršos šaltinių darbo laikas: VŠK-1 (4399 val/metų), VŠK-2 (2601 val/metų), VŠK-3 (5024 val/metų), VŠK-4 (190 val/metų), kogeneracinis įrenginys Nr.1 (3401 val/metų), Kogeneracinis įrenginys Nr.2 (1464 val/metų).

2019 metais Radviliškio katilinėje sunaudota 184,672 tūkst. m³ gamtinių dujų, biokuro (medžio skiedros, grūdinės atliekos) – 18514,842 tonų.

2019 metais, atliekant ūkio taršos šaltinių išmetimų monitoringą, nestandartinių sąlygų nebuvo, išmetamų teršalų koncentracijos neviršijo leistinių normatyvų.

2018 metais: Biokuro katilų (TŠ-001) išmetamo CO išmatuotos vidutinės koncentracijos I ketv. 579; II ketv. 53; III ketv. 86; IV ketv. 10 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 1000 mg/Nm³. NOx išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 329; II ketv. 251; III ketv. 222; IV ketv. 332 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 750 mg/Nm³.

SO₂ išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0; II ketv. 0; III ketv. 0; IV ketv. 0 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 2000 mg/Nm³. Kietųjų dalelių išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 33,7; II ketv. 43,3; III ketv. 47,4; IV ketv. 37,7 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 300 mg/Nm³.

2019 metais: Biokuro katilų (TŠ-001) išmatuoto CO išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 562; II ketv. 290; III ketv. 17; IV ketv. 8 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 1000 mg/Nm³. NO_x išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 146; II ketv. 211; III ketv. 246; IV ketv. 195 mg/Nm³. SO₂ išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0; II ketv. 0; III ketv. 0; IV ketv. 0 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 2000 mg/Nm³. Kietųjų dalelių išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 70,6; II ketv. 6,8; III ketv. 27,3; IV ketv. 41,3 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 300 mg/Nm³.

Palyginus 2018 ir 2019 metų biokuro katilų išmetamų teršalų koncentracijas, matome, kad išmetimų pokytis yra mažas ir išmetimai neviršijo leistinų normatyvų.

2018 metais: Biokuro katilo Nr.3 (TŠ-006) išmatuoto CO išmatuotos vidutinės koncentracijos I ketv. 1; II ketv. 19; IV ketv. 0 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 1000 mg/Nm³. NO_x išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 205; II ketv. 239; IV ketv. 165 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 750 mg/Nm³. SO₂ išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0; II ketv. 0; IV ketv. 1 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 2000 mg/Nm³. Kietųjų dalelių išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 51,6; II ketv. 28,9; IV ketv. 56,3 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 300 mg/Nm³.

2019 metais: Biokuro katilo Nr.3 (TŠ-006) išmatuoto CO išmatuotos vidutinės koncentracijos I ketv. 0; II ketv. 5; IV ketv. 2 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 1000 mg/Nm³. NO_x išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 190; II ketv. 257; IV ketv. 202 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 750 mg/Nm³. SO₂ išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0; II ketv. 4; IV ketv. 8 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 2000 mg/Nm³. Kietųjų dalelių išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 46,9; II ketv. 40,9; IV ketv. 27,3 mg/Nm³. Leistinas normatyvas 300 mg/Nm³.

Palyginus 2018 ir 2019 metų biokuro katilo Nr.3 išmetamų teršalų koncentracijas, matome, kad išmetimų pokytis yra mažas ir išmetimai neviršijo leistinų normatyvų.

2018 metais: Kogeneracinės jėgainės Nr. 1 (TŠ-005) CO išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0,062 g/s, IV ketv. 0,047 g/s. Leistinas normatyvas 0,06794 g/s. NO_x išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0,092 g/s, IV ketv. 0,014 g/s. Leistinas normatyvas 0,1361 g/s.

2019 metais: Kogeneracinės jėgainės Nr.1(TŠ-005) CO išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0,054 g/s, IV ketv. 0,048 g/s. Leistinas normatyvas 0,06794 g/s. NO_x išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0,074 g/s, IV ketv. 0,0898 g/s. Leistinas normatyvas 0,1361 g/s.

Palyginus 2018 ir 2019 metų kogeneracinės jėgainės Nr.1 išmetamų teršalų koncentracijas, matome, kad išmetimų pokytis yra mažas ir išmetimai neviršijo leistinų normatyvų.

2018 metais: Kogeneracinės jėgainės Nr.2 (TŠ-007) CO išmatuotos vidutinės koncentracijos: II ketv. 0,054 g/s. Leistinas normatyvas 0,06794 g/s. NO_x išmatuotos vidutinės koncentracijos: II ketv. 0,04 g/s. Leistinas normatyvas 0,1361 g/s.

2019 metais: Kogeneracinės jėgainės Nr.2 (TŠ-007) CO išmatuotos vidutinės koncentracijos: II ketv. 0,038 g/s. Leistinas normatyvas 0,06794 g/s. NO_x išmatuotos vidutinės koncentracijos: II ketv. 0,040 g/s. Leistinas normatyvas 0,1361 g/s.

Palyginus 2018 ir 2019 metų kogeneracinės jėgainės Nr.2 išmetamų teršalų koncentracijas, matome, kad išmetimų pokytis yra mažas ir išmetimai neviršijo leistinų normatyvų.


Artūnas Pranevičius 8 422 52275

Parengė _____
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

Pranas Mickaitis

2020-01-15

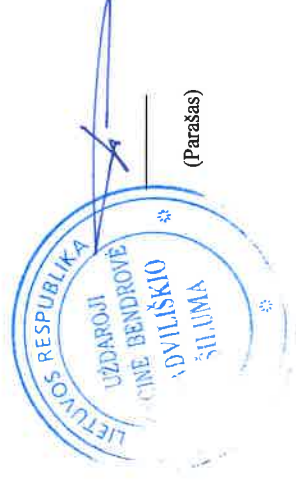

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)